



Département du territoire
COMMISSION DE LA PECHE

Genève, 15 janvier 2021

A tous les amis des cours d'eau genevois

Mesdames,
Messieurs,
Chères amies,
Chers amis,

Vous le savez, les eaux usées du Pays de Gex ne se déversent plus dans l'Allondon depuis le 10 décembre 2009, et sont traitées dans la station d'épuration du Bois-de-Bay, à Satigny.

Des efforts financiers considérables, largement supérieurs à cent millions de francs, ont donc été consentis par le passé pour préserver cette rivière remarquable et sa plaine alluviale.

Malheureusement, de nombreux pêcheurs et naturalistes ont constaté que **la rivière présentait depuis quelques années d'importants signes de dégradation, en particulier à l'amont de sa confluence avec l'Allemogne.**

La Commission de la Pêche a donc financé dans l'urgence un diagnostic hydrobiologique du secteur amont de l'Allondon¹. Basé sur une analyse succincte de la macrofaune et du substrat de la rivière, il démontre que le Lion, l'un des principaux affluents de l'Allondon, est d'une **très mauvaise qualité biologique après avoir traversé Saint-Genis-Pouilly.**

La construction d'un gigantesque centre commercial sur cette commune ne ferait donc qu'empirer une situation qui est déjà largement insatisfaisante, et menacerait à n'en pas douter l'intégrité biologique de l'ensemble de l'Allondon.

La Commission de la pêche souhaite donc diffuser le plus largement possible ce rapport, afin que les autorités politiques du Pays de Gex assument leur part de responsabilité en matière de protection de l'Allondon et de ses affluents, et que le Conseil d'Etat genevois renoue avec une politique transfrontalière d'assainissement et de protection des eaux efficace.

En espérant que les mois à venir annonceront de bonnes nouvelles sur ce plan, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, Chères amies, Chers amis, mes meilleures salutations.

Christophe Ebener
Président

¹ *Qualité hydrobiologique de l'Allondon, point de situation en été 2020*, HydroBioConseils, octobre 2020.
http://monrhone.ch/cp/wp-content/uploads/2021/01/Diagnostic_Allondon_2020.pdf


Légende

Cours d'eau

- A ciel ouvert
- - - Cours d'eau enterré
- Sous étendue d'eau
- - - Voutage, canalisation

Qualité hydrobiologique

- très bonne
- bonne
- moyenne
- médiocre
- mauvaise

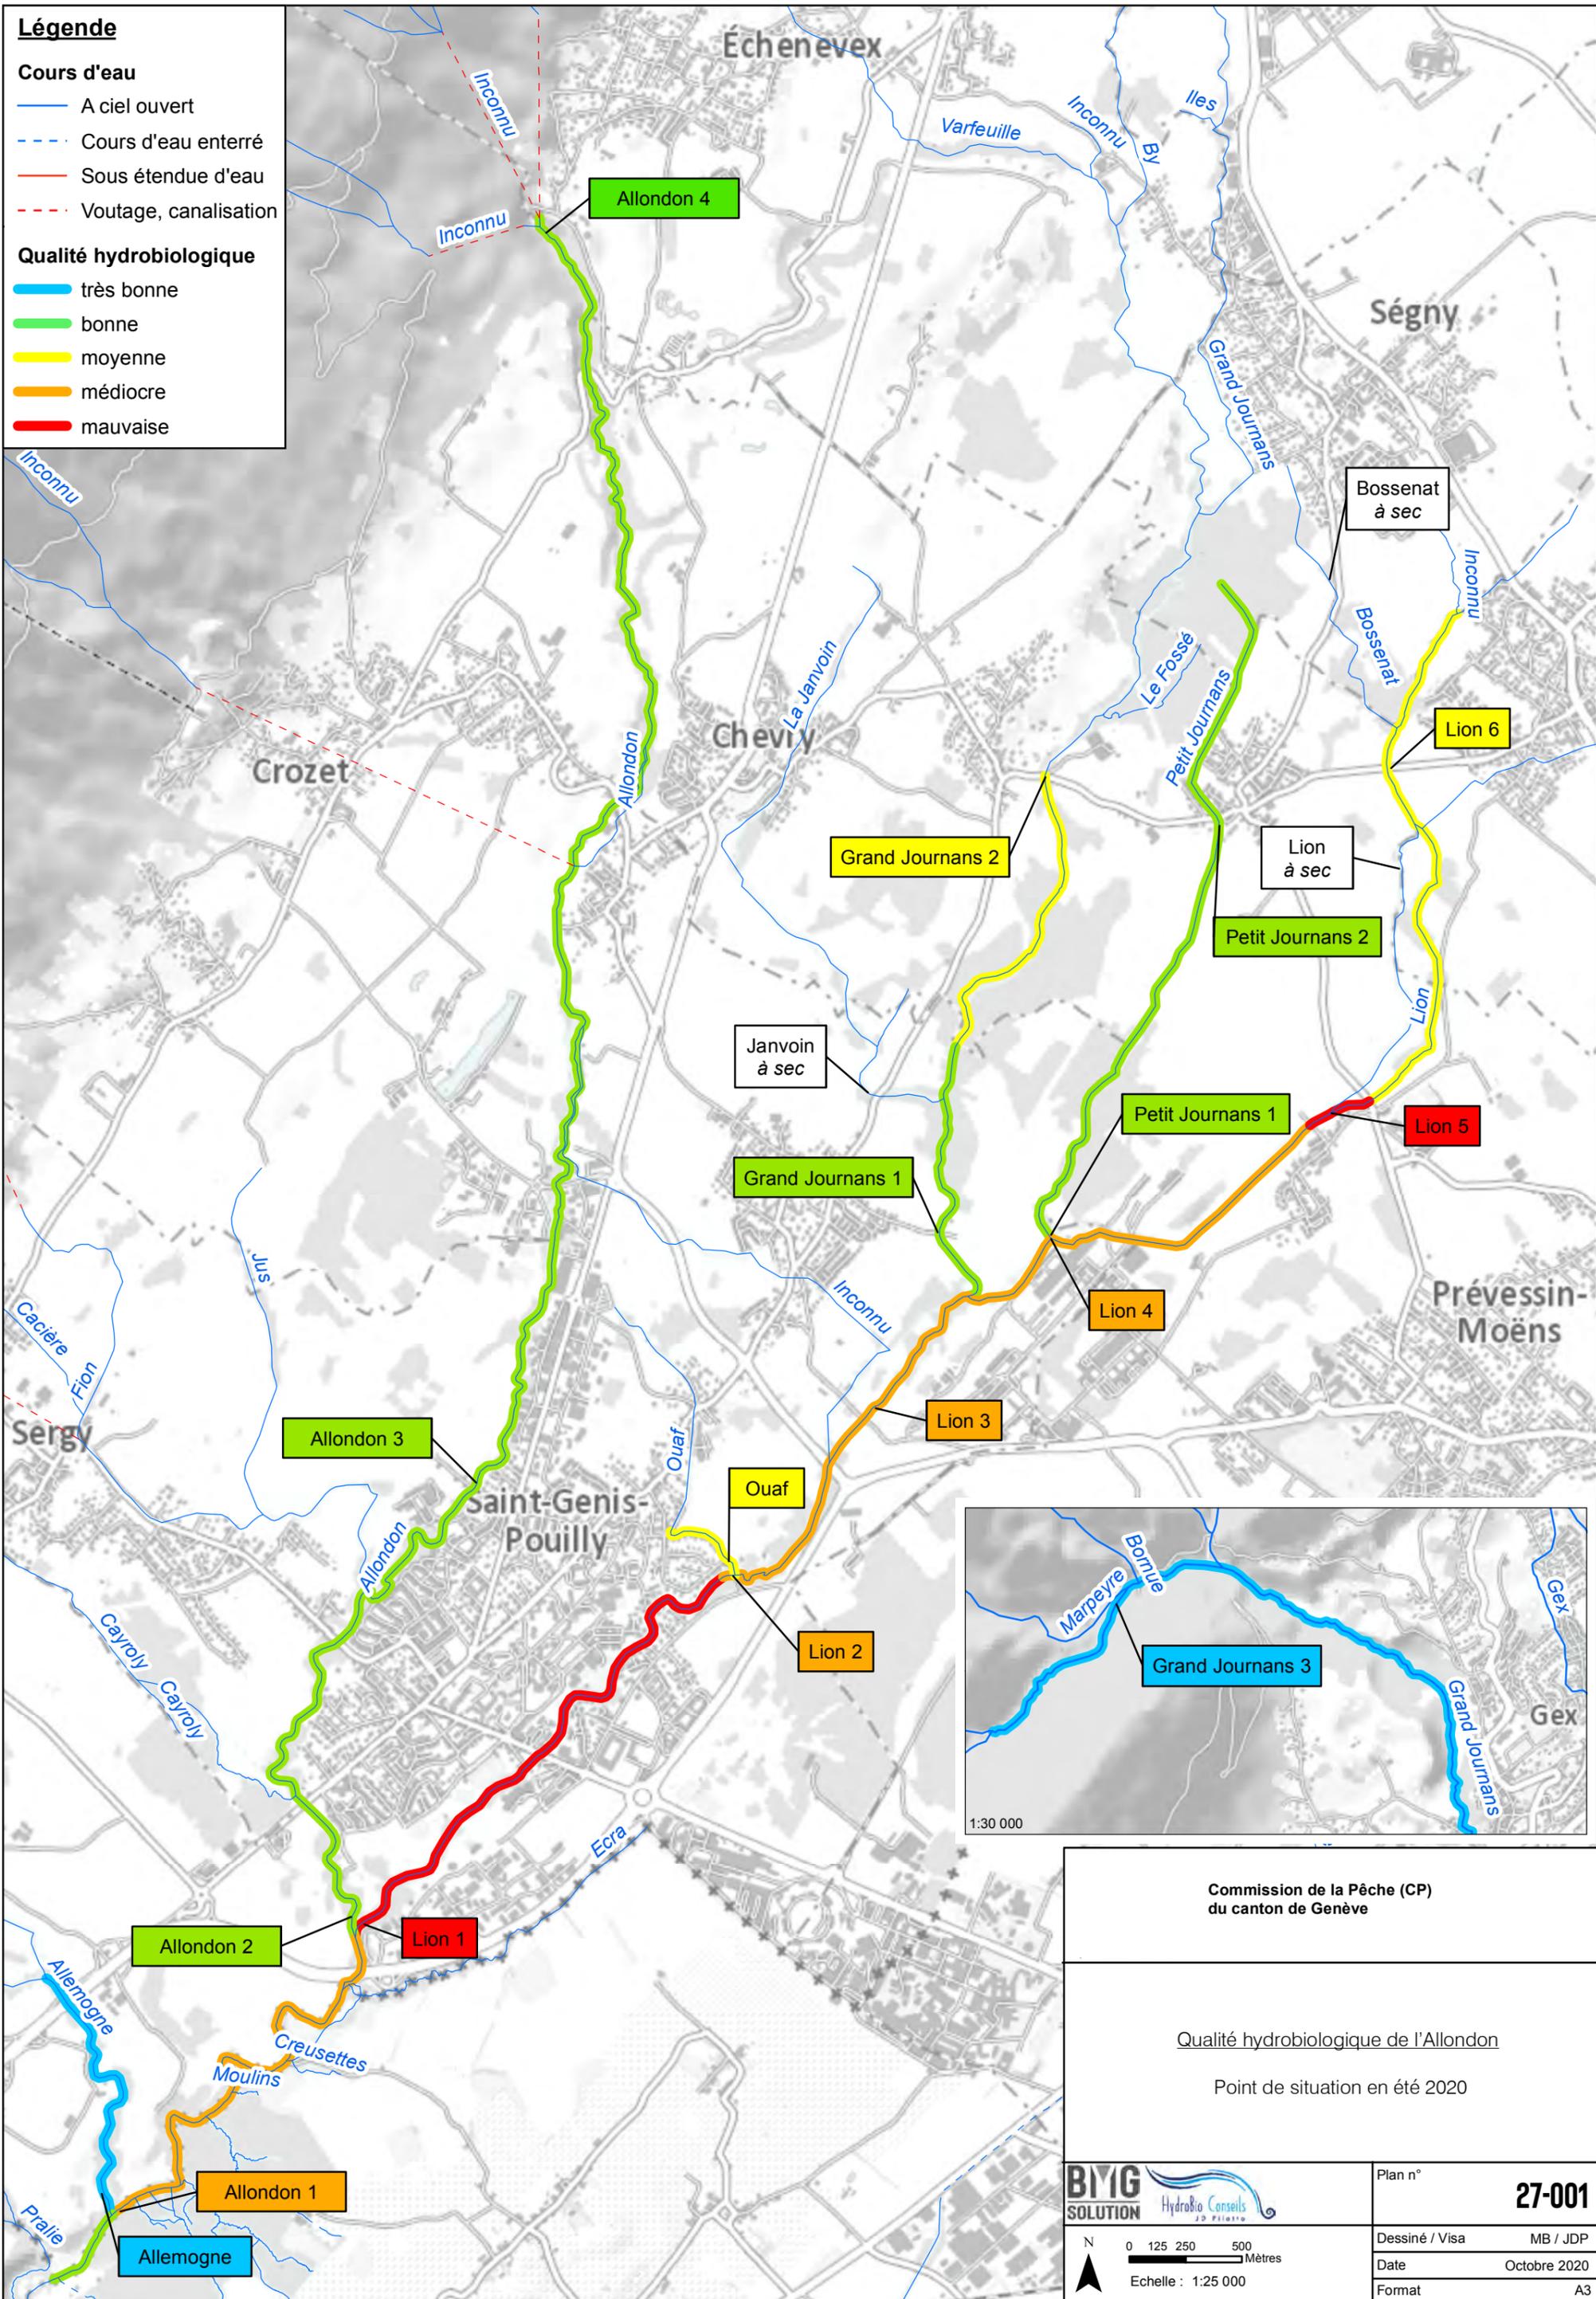

<p>Commission de la Pêche (CP) du canton de Genève</p>	
<p>Qualité hydrobiologique de l'Allondon Point de situation en été 2020</p>	
<p>BYIG SOLUTION HydroBio Conseils JD Flattio</p>	<p>Plan n° 27-001</p>
<p>N 0 125 250 500 Mètres Echelle : 1:25 000</p>	<p>Dessiné / Visa MB / JDP Date Octobre 2020 Format A3</p>